



**ALFÖLDVÍZ Regionális
Víziközmű-szolgáltató Zrt.
TECHNOLÓGIAI OSZTÁLY
Vízvesztés elemző csoport
5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.**

**TŰZCSAP VÍZHOZAM-MÉRÉSI
JEGYZŐKÖNYV**

Mérés tárgya: Ecsegfalva 8 nyilvántartási számú tűzcsap oltóvíz mennyiség mérése

Mérést végző:

Müller Zoltán műszaki elemző

Szadai János műszaki elemző

Mérés helye: Ecsegfalva, Hunyadi utca

Mérés ideje: 2017. november 24.

Felhasznált mérőeszköz: KROHNE waterflux 3070, Datalogger S2071

1) Előzmények, alapadatok

BERPROMER Kft. (5600 Békéscsaba, Penza ltp. 22. A I/4.) 2017.11.19-én megrendelte az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt-től (5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.) Ecsefalva, Hunyadi utca 277 hrsz-ú telekkel szemben üzemelő 8 nyilvántartási számú DN 80 föld alatti tűzcsap vízhozamának mérését.

2) Tűzcsap

Ecsefalva, Hunyadi utca 277 helyrajzi számú telekkel szemben elhelyezett 8 nyilvántartási számú DN 80 föld alatti tűzcsap az utca közterületi szakasza alatt húzódó DN 110 KM-PVC vízelosztó vezetékre van csatlakoztatva.

3) Tűzcsap vízhozam-mérés

Ecsefalva, Hunyadi utca 277 helyrajzi számú telek előtt üzemelő 8 nyilvántartási számú DN 80 föld alatti tűzcsap oltóvíz mennyiség mérése teljes kiömlési keresztmetszetenél a kifolyónyílásra A/B áttétkapocs és 5 méteres „A” jelű lapos tömlővel való rácsatlakozással történt.

A kifolyó víz pillanatnyi vízhozamának mérése az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. tulajdonában lévő indukciós KROHNE waterflux 3070 mérőórával, adatainak rögzítése Datalogger S2071 készülékkel történt.

A mérés 2017. november 24-én a 4.) pontban feltüntetett pillanatnyi üzemiállapotban lett elvégezve.


4) Mérési eredmény

Mérés alatt perces leolvasással lett rögzítve a pillanatnyi fogyasztás, amit a csatolt táblázat tartalmaz.

tűzcsap vízhozam-mérése

Tűzcsap	mérés ideje		vízmenyiség
			liter/perc
8 ny. számú DN 80 föld alatti tűzcsap	2017.11.24.	13h40'	1528
		13h41'	

Ecsegfalva, Hunyadi utca 277 helyrajzi számú telekkel szemben található föld alatti tűzcsap

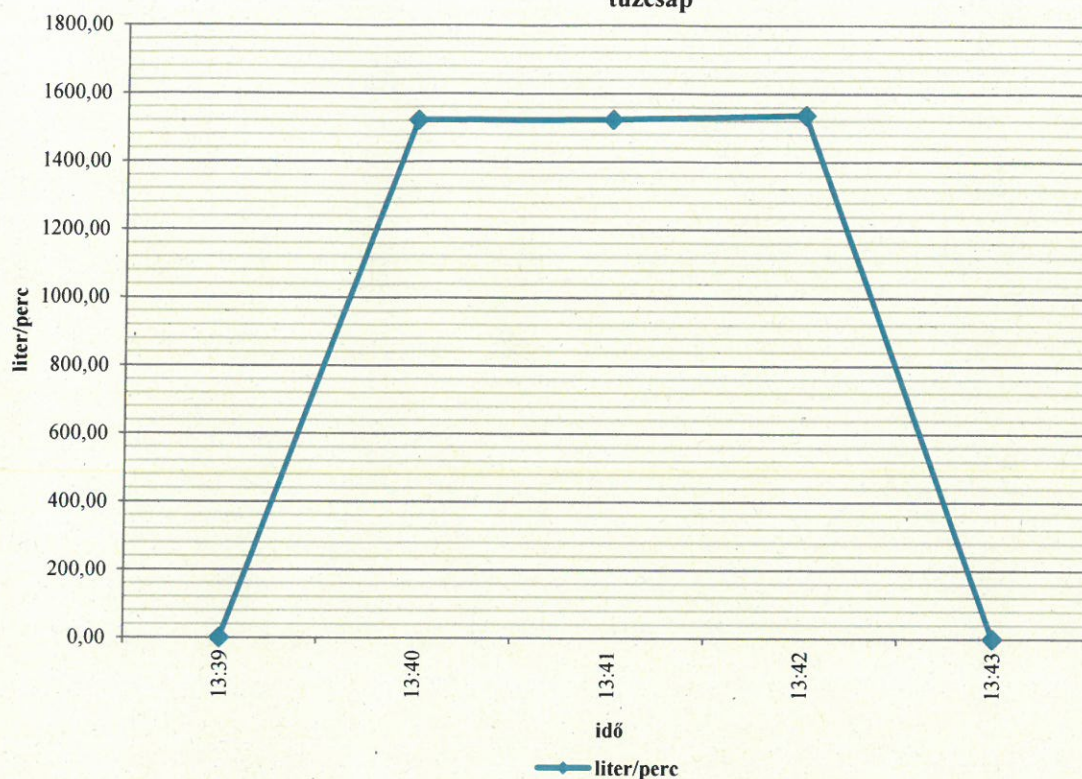

Tűzcsap vízhozam:

- 2017. november 24-én 13 óra 40 perc és 13 óra 41 perc közti pillanatnyi üzemiállapotban Ecsegfalva, Hunyadi utca 277 helyrajzi számú telekkel szemben üzemelő 8 nyilvántartási számú DN 80 föld alatti tűzcsap **1528 liter/perc** intenzitású oltóvizet biztosított.
- Vízhhozam-mérést megelőzően a hálózati nyomás **2,8 bar** volt a zárt tűzcsapon mérve.

Békéscsaba, 2017. november 28.

20T/2 ALFÖLDVÍZ Zrt.
TECHNOLÓGIAI OSZTÁLY
5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.


Müller Zoltán
műszaki elemző

Melléklet: helyszínrajz



ALFÖLDVIZ
Regisztrált Vállalkozási Szervezet Zrt.

Helyszínrajz
Ecegfalva, Hunyadi utca

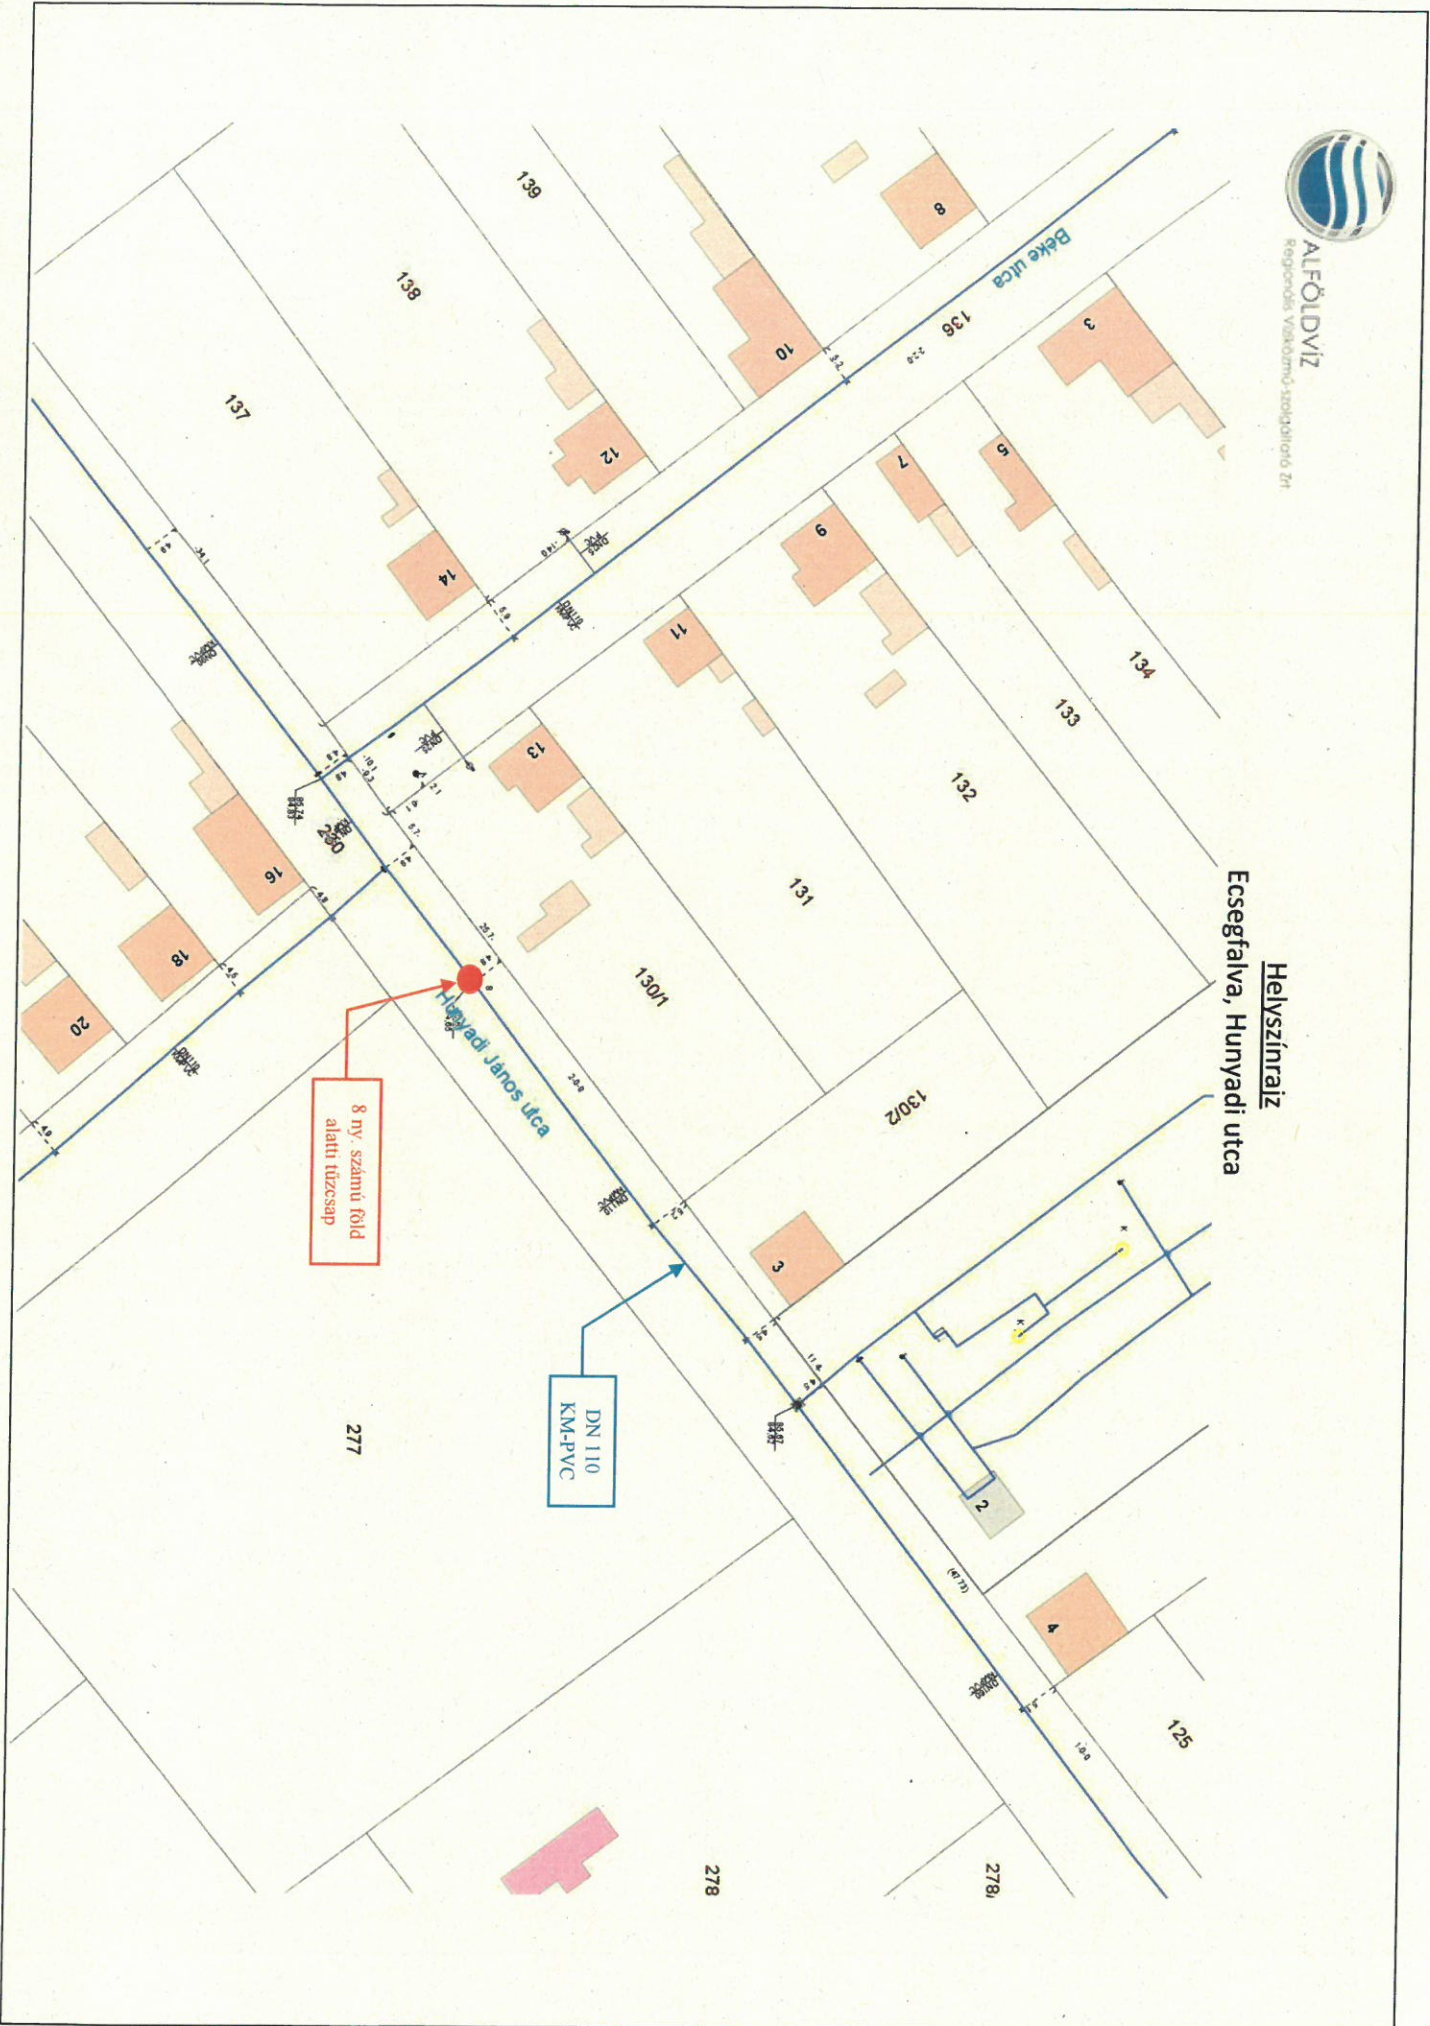

8 ny. számú föld
alatti tűzcsep

DN 110
KM-PVC

277

278

278a

125